









Oprawa oświetleniowa dekoracyjna
(elewacyjna)
np. Philips EFix Grazer light DWP201 1x35W

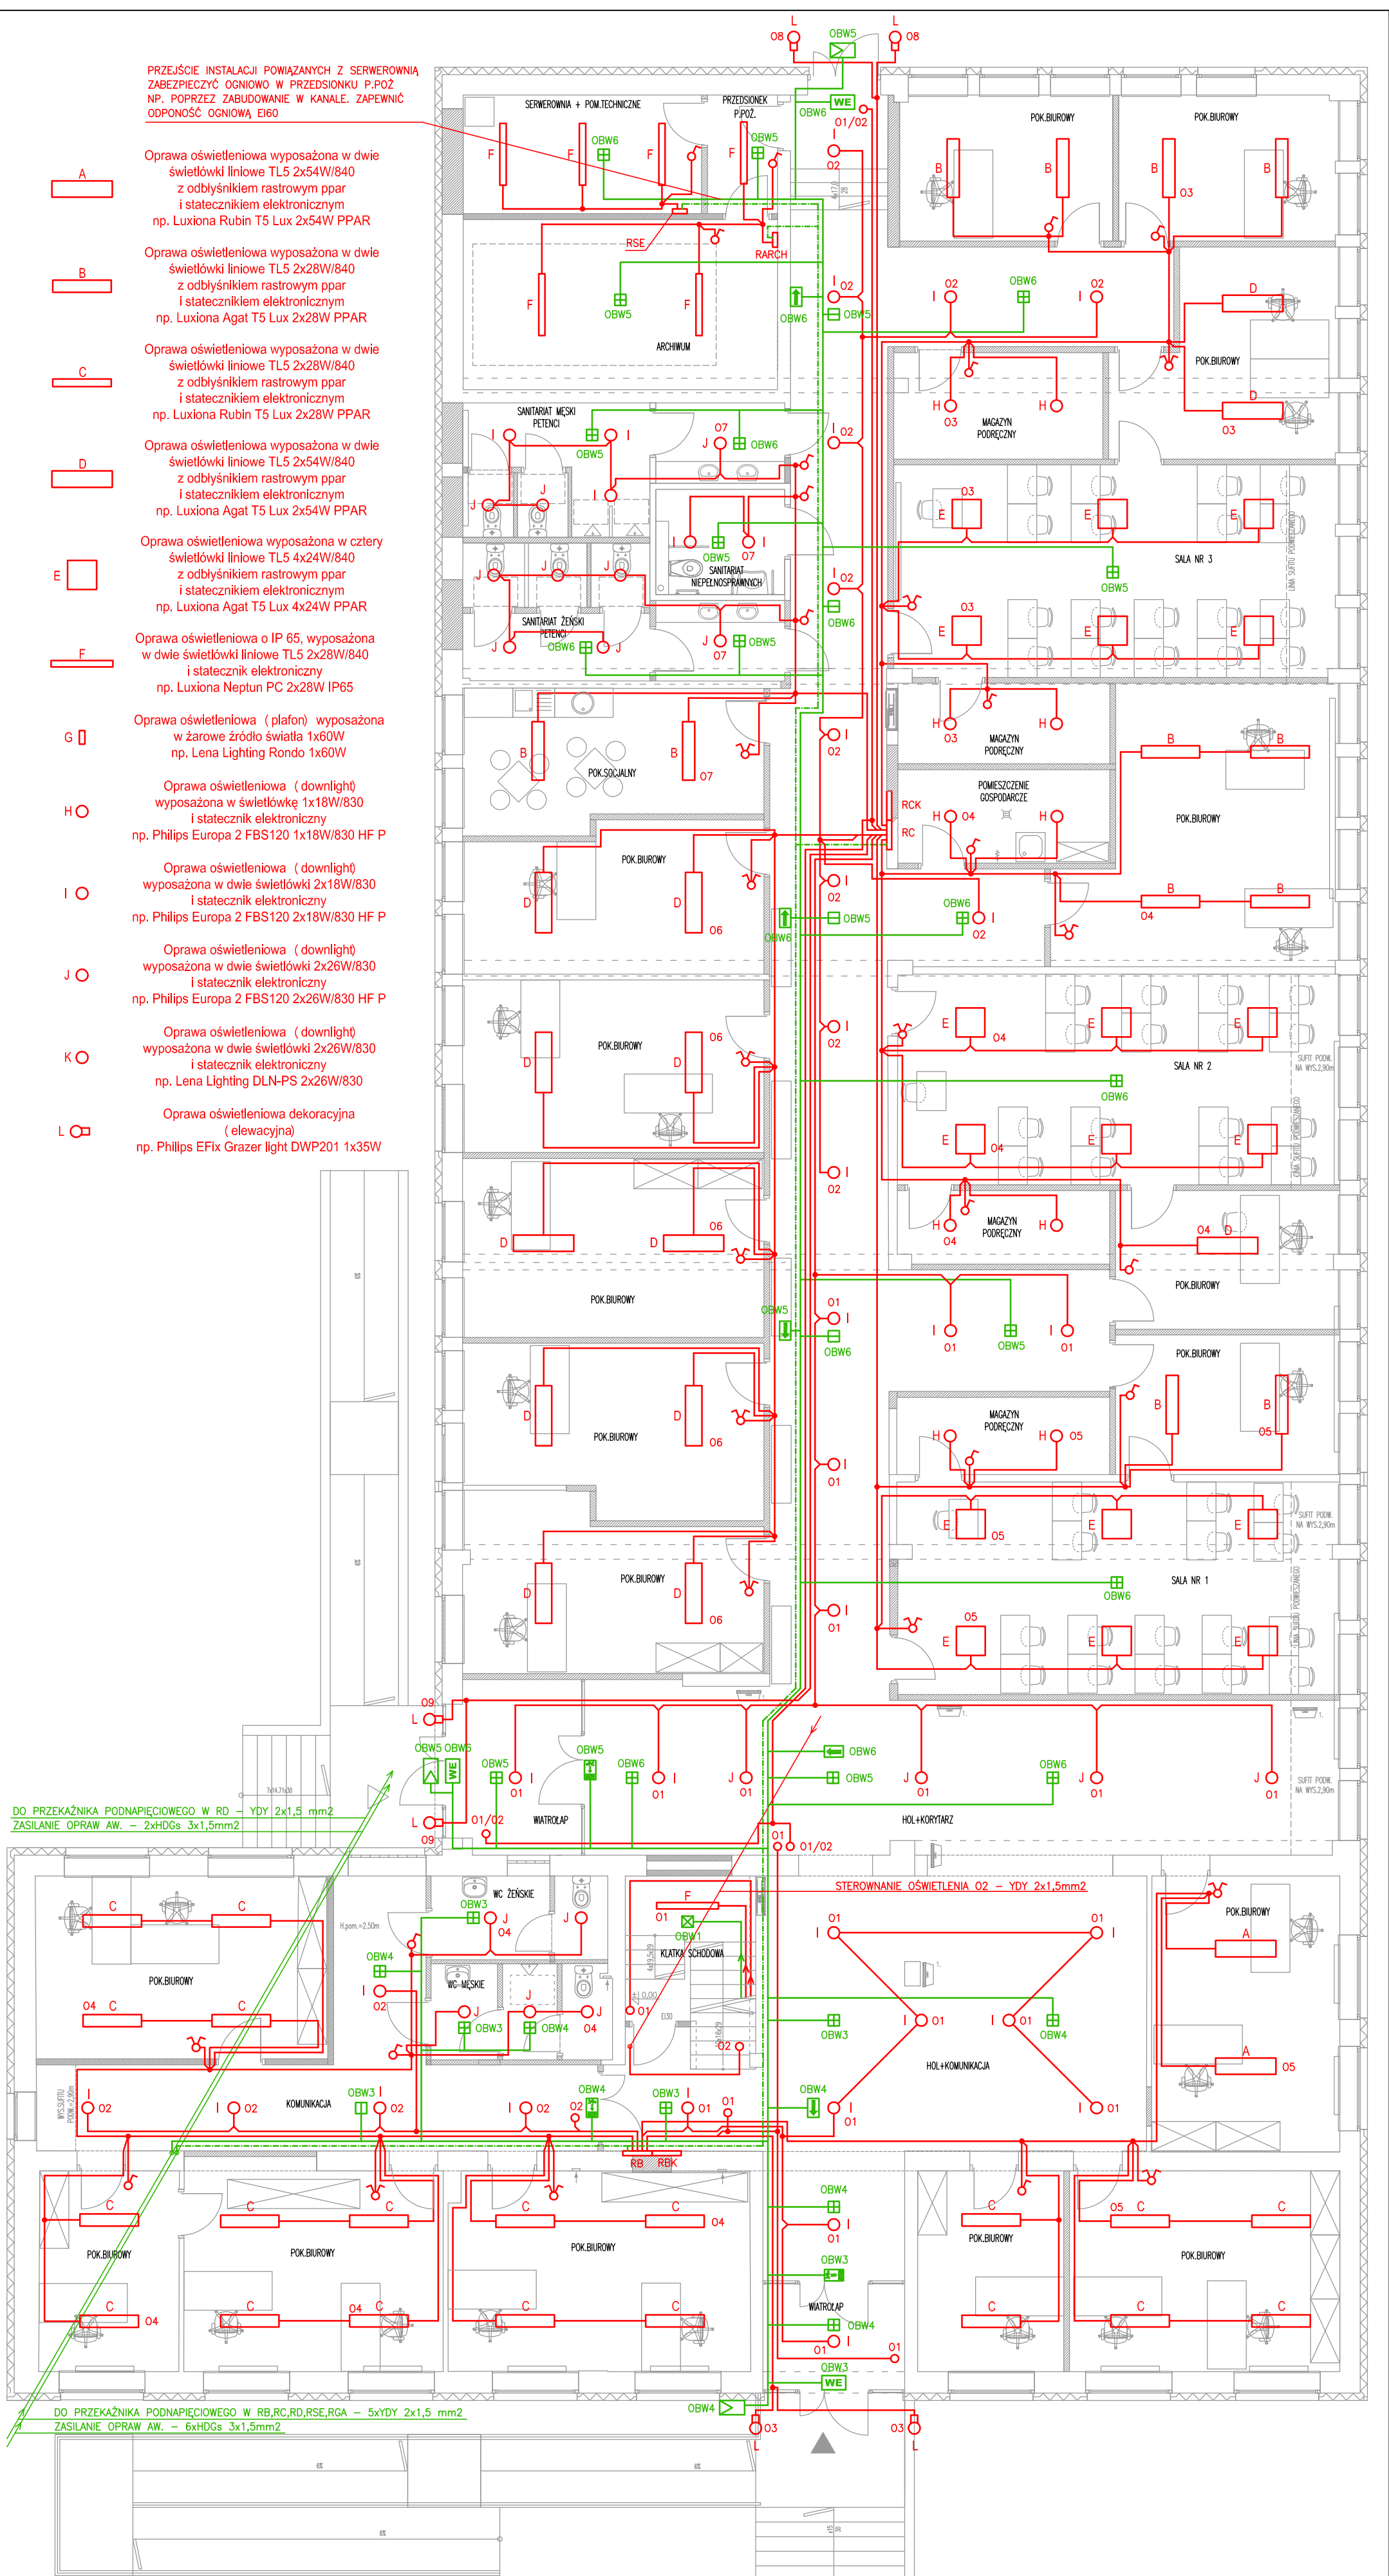

- | | |
|---|--|
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ P/T |
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ SYMETRYCZNĄ P/T |
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ N/T |
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA SL CG-S LED 1x5W Z OPTYKĄ SYMETRYCZNĄ N/T |
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA ATLANTIC OUTDOOR WALL CG-S IP65 1x5W |
|  | OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA CG-S Z PIKTOGRAMEM 1x3W |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROFKAD" Sp. z o.o. 10-684 Olsztyn ul. Orłowicza 17B/52 tel. 53888888		ELEKTR. BRANŻA :			
	OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ADRES: ul.W.Pola 4, 12-100 Szcztyno, Dz.nr 5-229/1				1:100 SKALA			
					10.2012 DATA			
	PRZEDMIOT RYUNKU:		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PARTER		NR RYS. E-2			
	PROJEKTOWAŁ		mgr inż. SŁAWOMIR GRAJEWSKI		NR UPŁ. 5/98/OL		PODPIS	
	OPRAWOWAŁ		mgr inż. PIOTR JAKUBIEC		-----		
	SPRAWDZIŁ		mgr inż. DARIUSZ MAKOWSKI		WAM/0167/ PWOE/04		